


硬度測定結果

【測定日】

2014年6月19日

【使用設備】

デュロメーター ASKER製 CLE-150

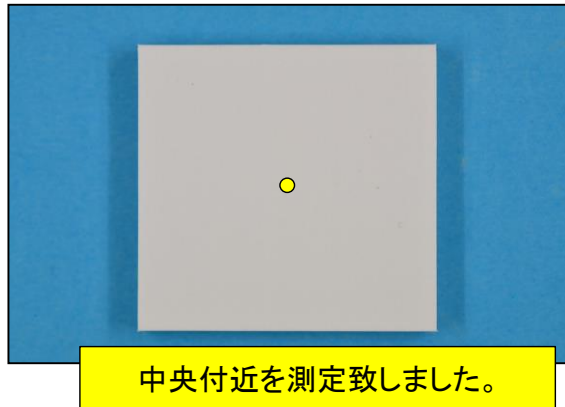

【測定条件】

温度 : 23°C
Type : A 読取時間 : 接地後3sec
測定圧 : 1000g 降下速度 : 3.2mm/sec

温度 : 23°C
Type : D 読取時間 : 接地後1sec
測定圧 : 5000g 降下速度 : 3.2mm/sec

【測定結果】

TypeA 測定

	1回目	2回目	3回目	平均
Gooパネ 5mm	A82	A82	A81	A81.7
グラフォーム	A94	A95	A94	A94.3

TypeD 測定

	1回目	2回目	3回目	平均
Gooパネ 5mm	D12	D11	D12	D11.7
グラフォーム	D34	D35	D35	D34.7